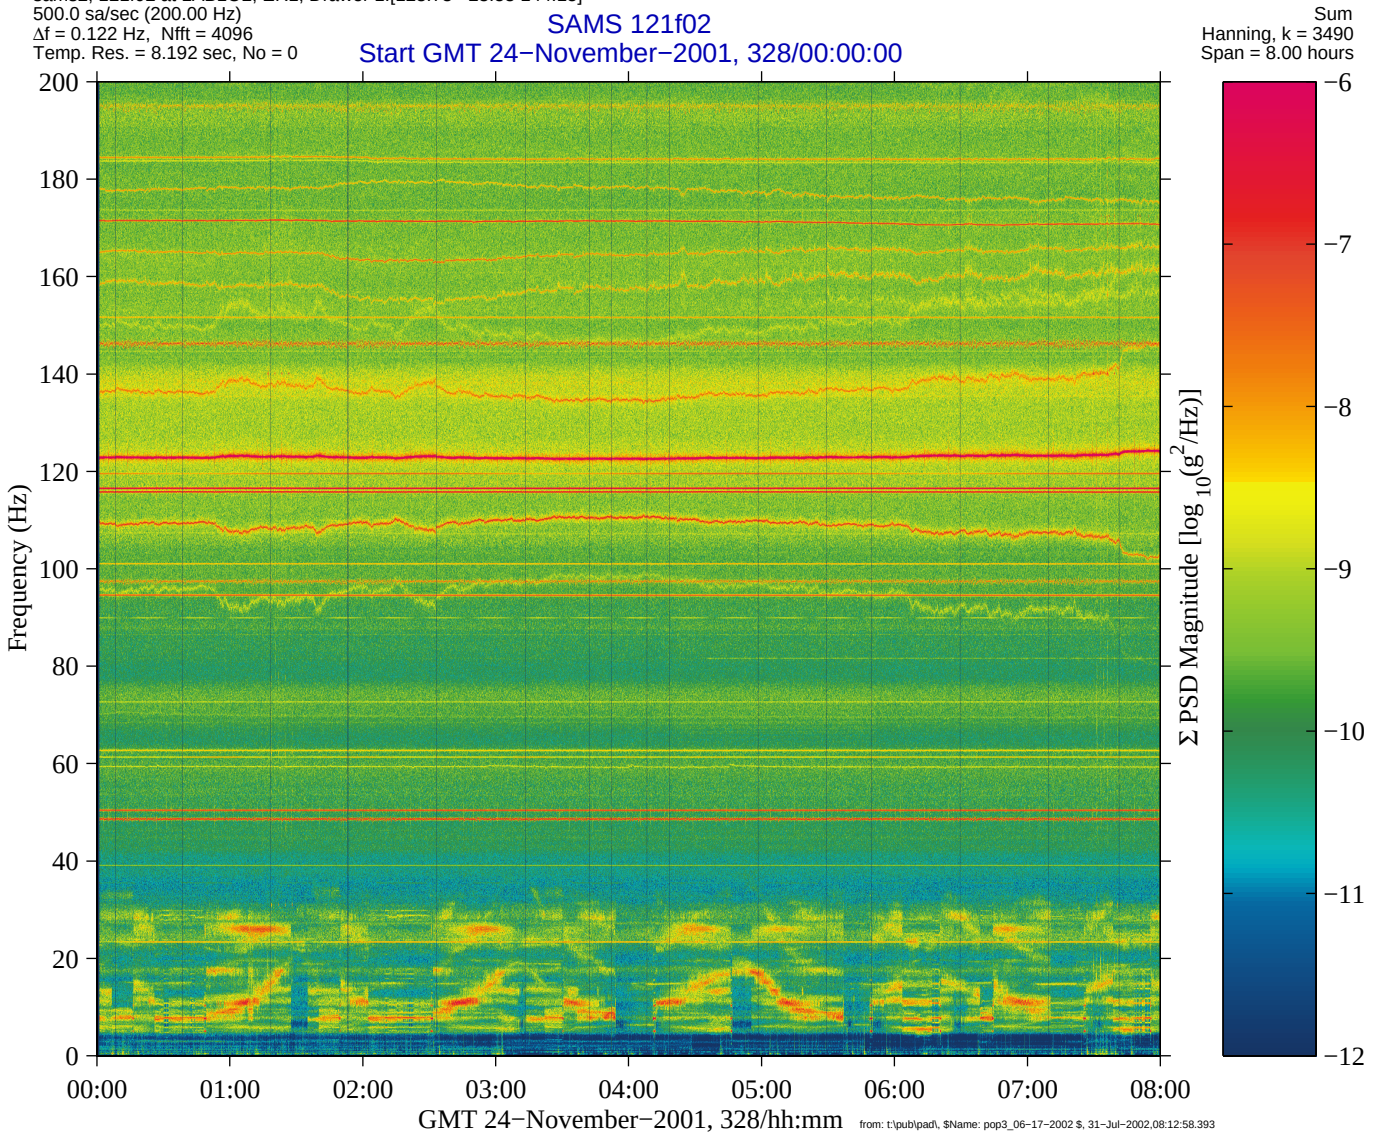
sams2, 121f02 at LAB1O2, ER1, Drawer 1:[128.73 −23.53 144.15]
500.0 sa/sec (200.00 Hz)
Δf = 0.122 Hz, Nfft = 4096
Temp. Res. = 8.192 sec, No = 0
SAMS 121f02
Start GMT 24−November−2001, 328/00:00:00
Sum
Hanning, k = 3490
Span = 8.00 hours
Frequency (Hz)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
GMT 24−November−2001, 328/hh:mm
Σ PSD Magnitude [log 10(g2/Hz)]
−6
−7
−8
−9
−10
−11
−12
from: t:\pub\pad\, $Name: pop3_06−17−2002 $, 31−Jul−2002,08:12:58.393