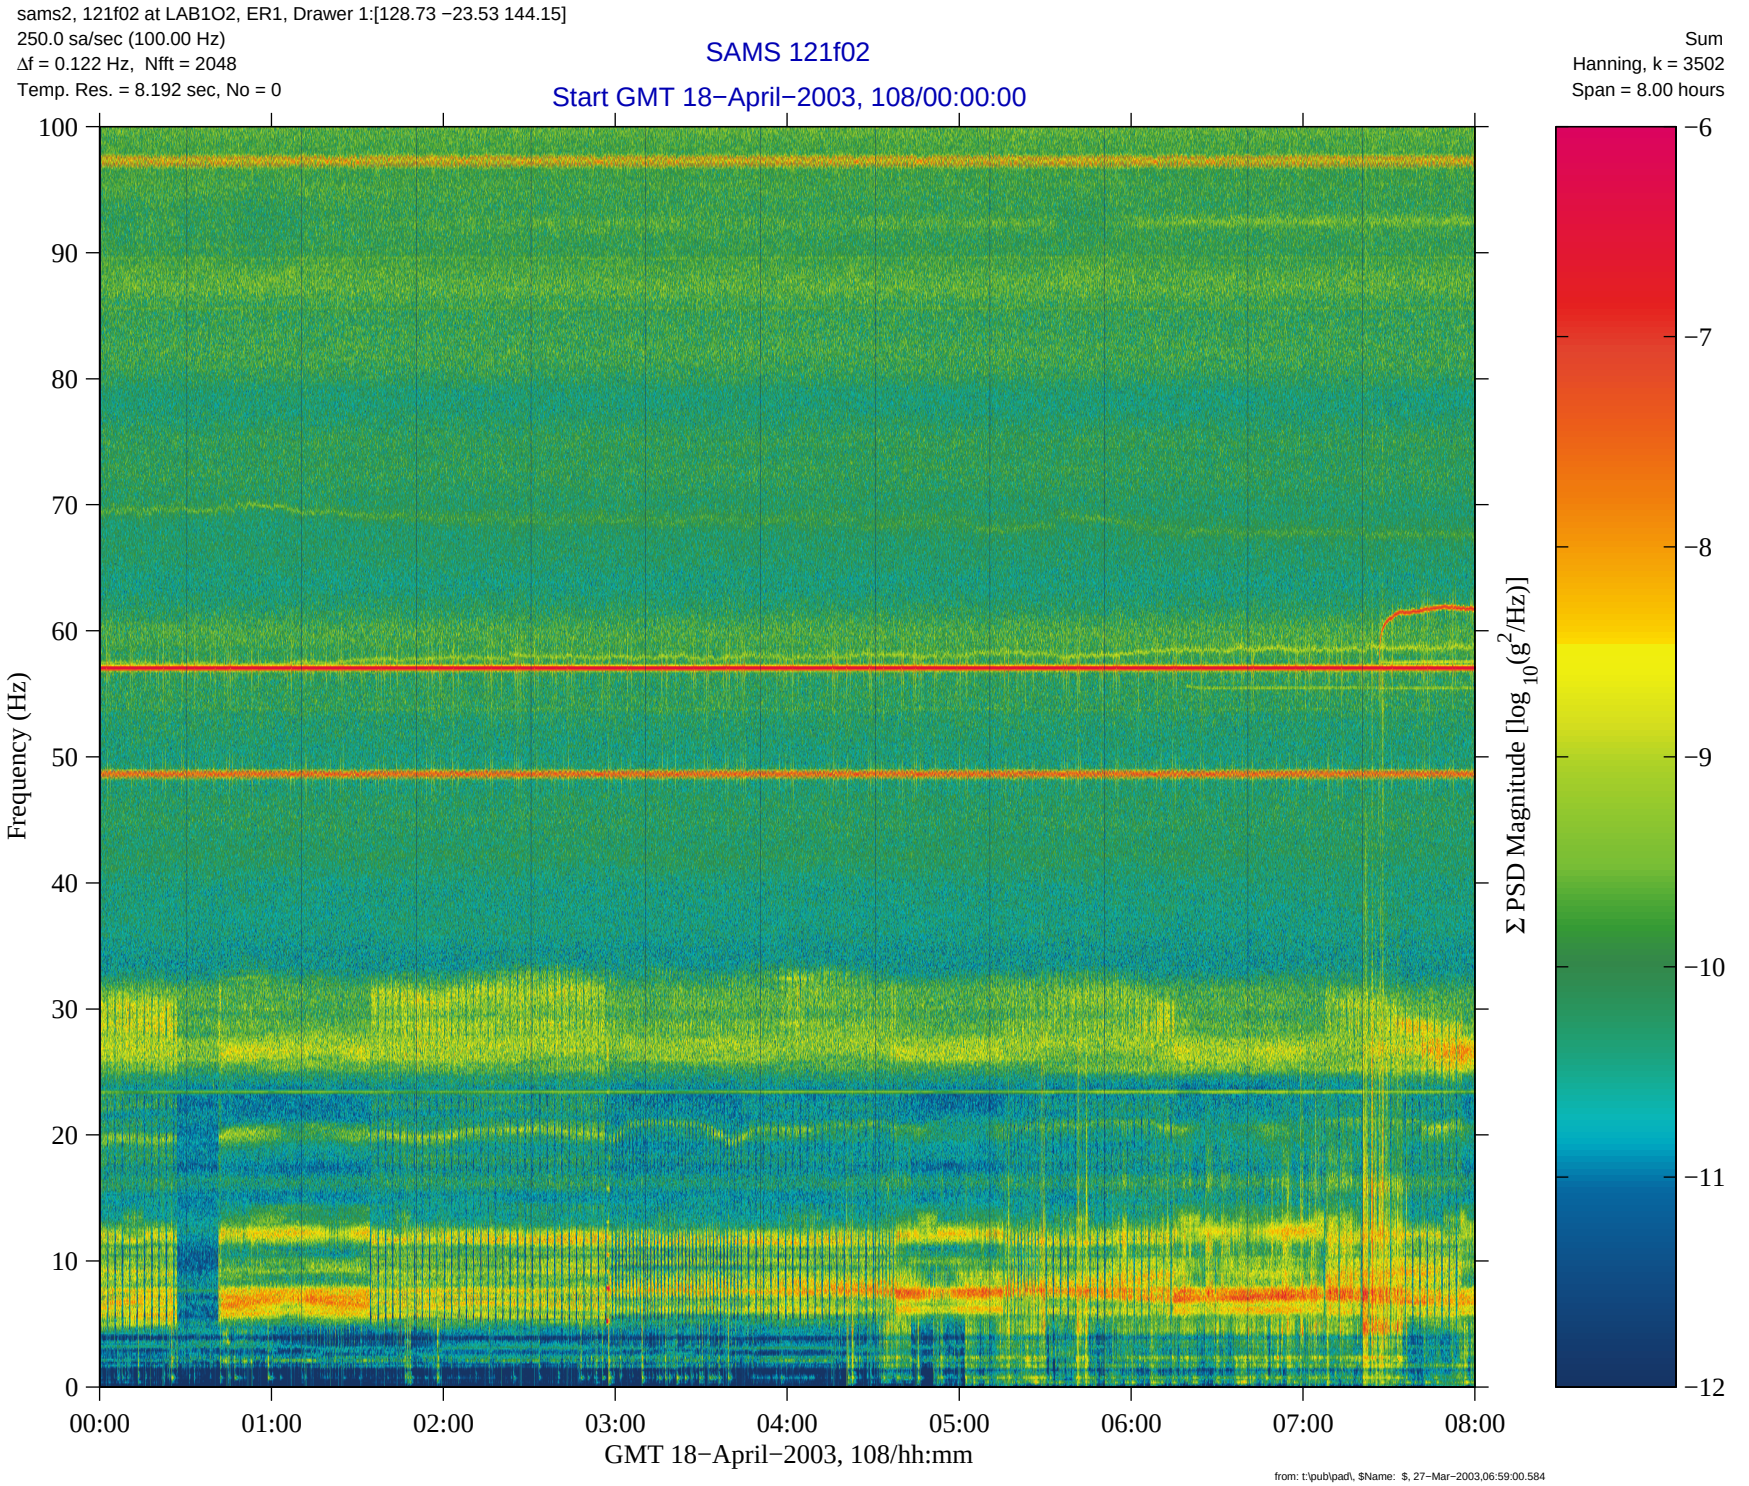
sams2, 121f02 at LAB1O2, ER1, Drawer 1:[128.73 −23.53 144.15]
250.0 sa/sec (100.00 Hz)
Δf = 0.122 Hz, Nfft = 2048
Temp. Res. = 8.192 sec, No = 0
SAMS 121f02
Start GMT 18−April−2003, 108/00:00:00
Sum
Hanning, k = 3502
Span = 8.00 hours
Frequency (Hz)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
GMT 18−April−2003, 108/hh:mm
Σ PSD Magnitude [log 10(g2/Hz)]
−6
−7
−8
−9
−10
−11
−12
from: t:\pub\pad\, $Name: $, 27−Mar−2003,06:59:00.584