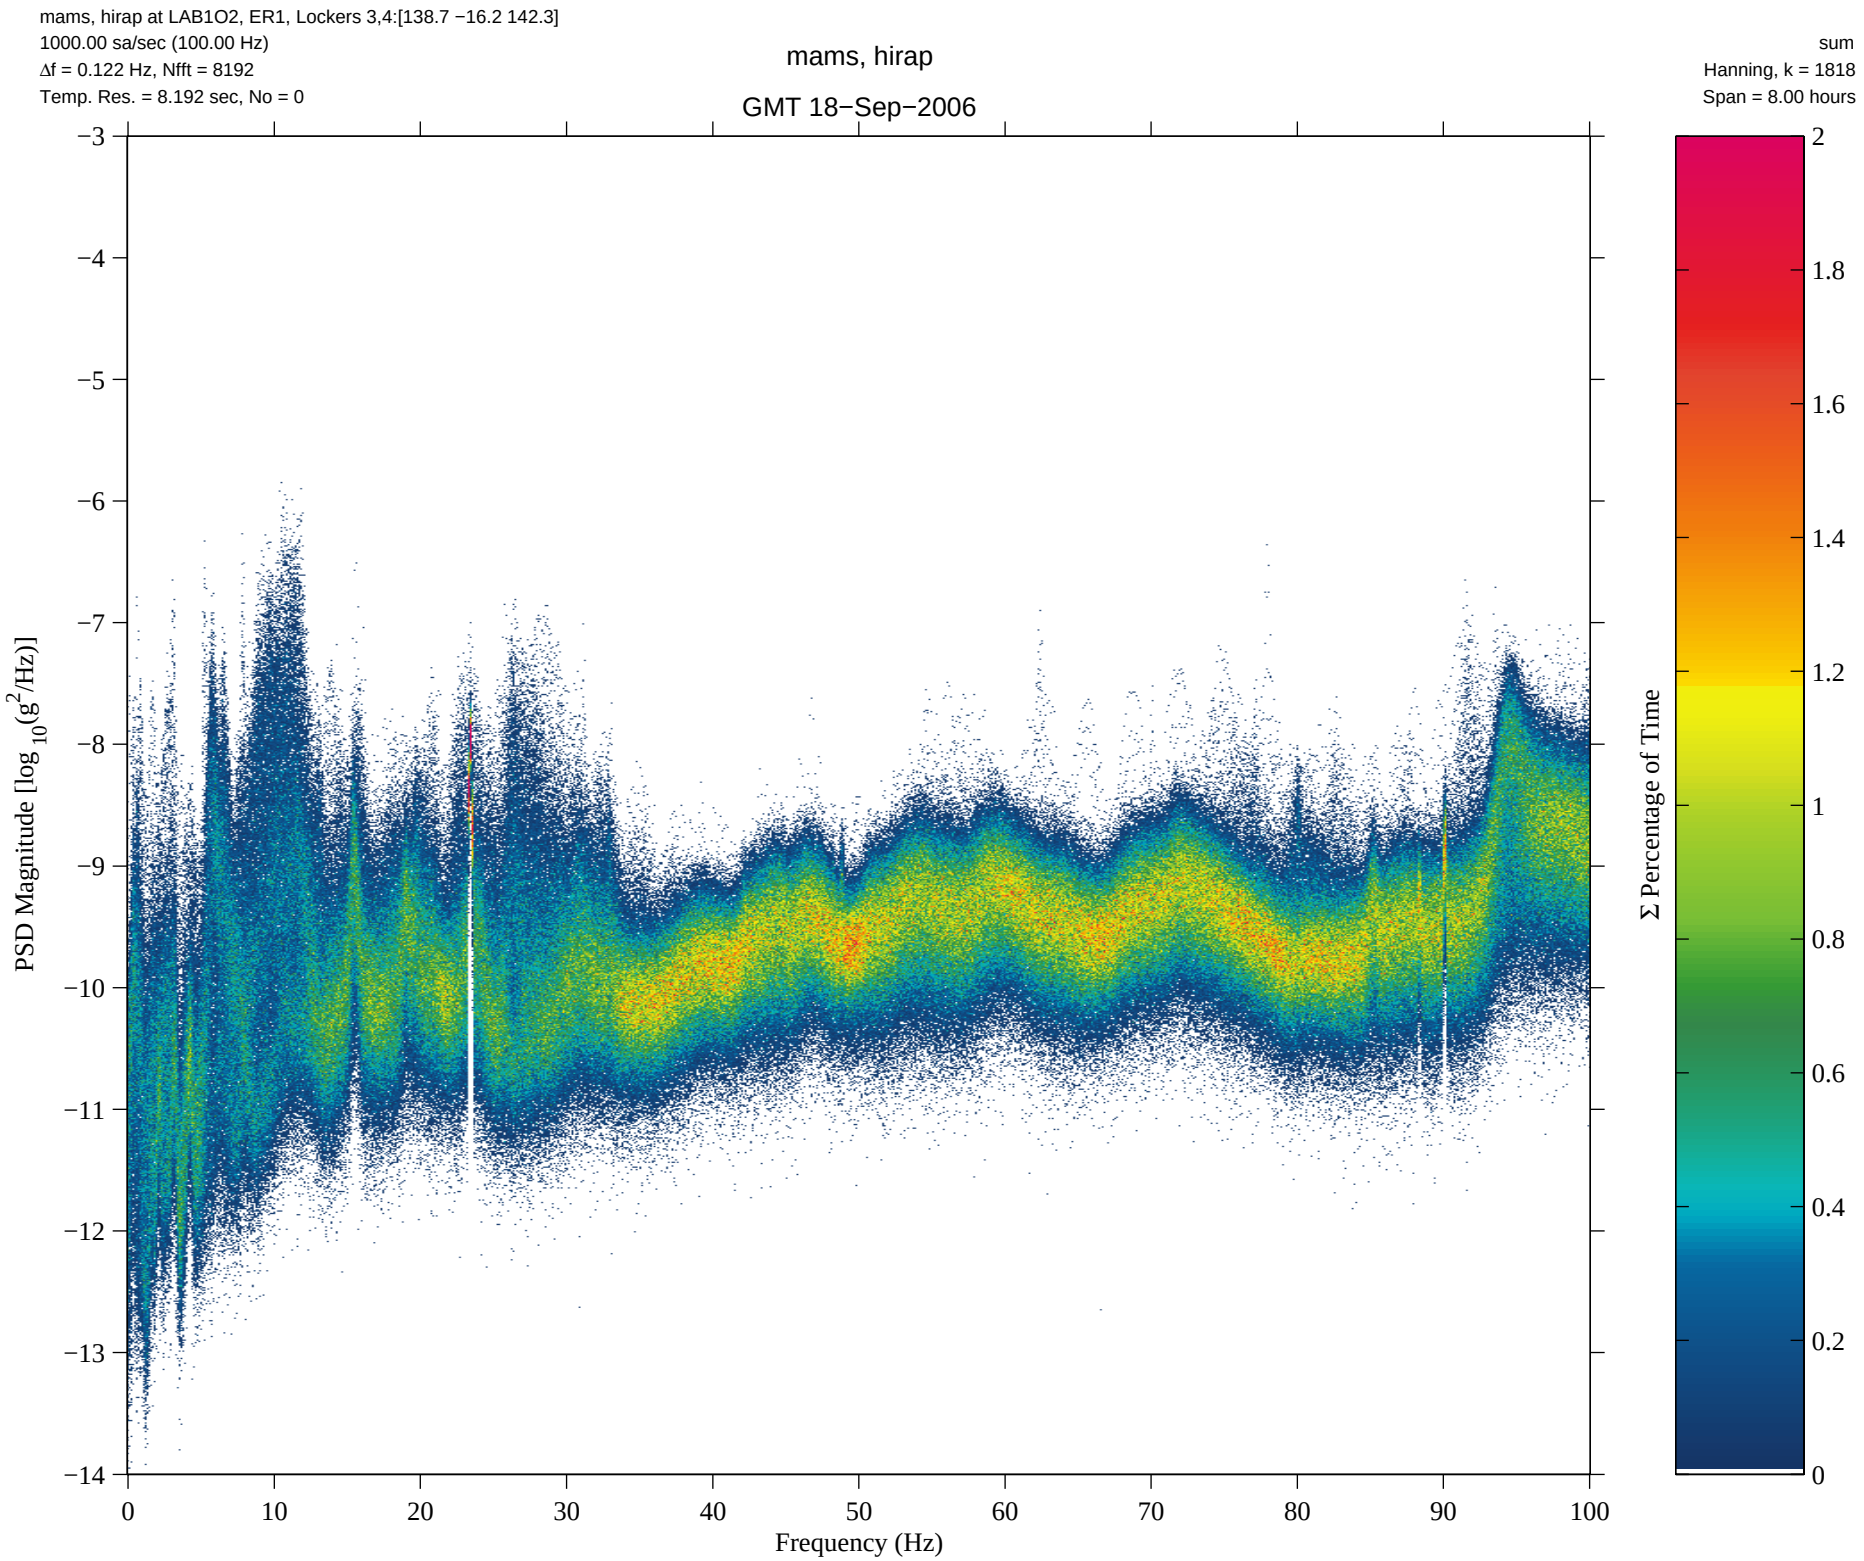
mams, hirap at LAB1O2, ER1, Lockers 3,4:[138.7 −16.2 142.3]
1000.00 sa/sec (100.00 Hz)
Δf = 0.122 Hz, Nfft = 8192
Temp. Res. = 8.192 sec, No = 0
mams, hirap
GMT 18−Sep−2006
sum
Hanning, k = 1818
Span = 8.00 hours
PSD Magnitude [log10(g2/Hz)]
Frequency (Hz)
Σ Percentage of Time
−3
−4
−5
−6
−7
−8
−9
−10
−11
−12
−13
−14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0