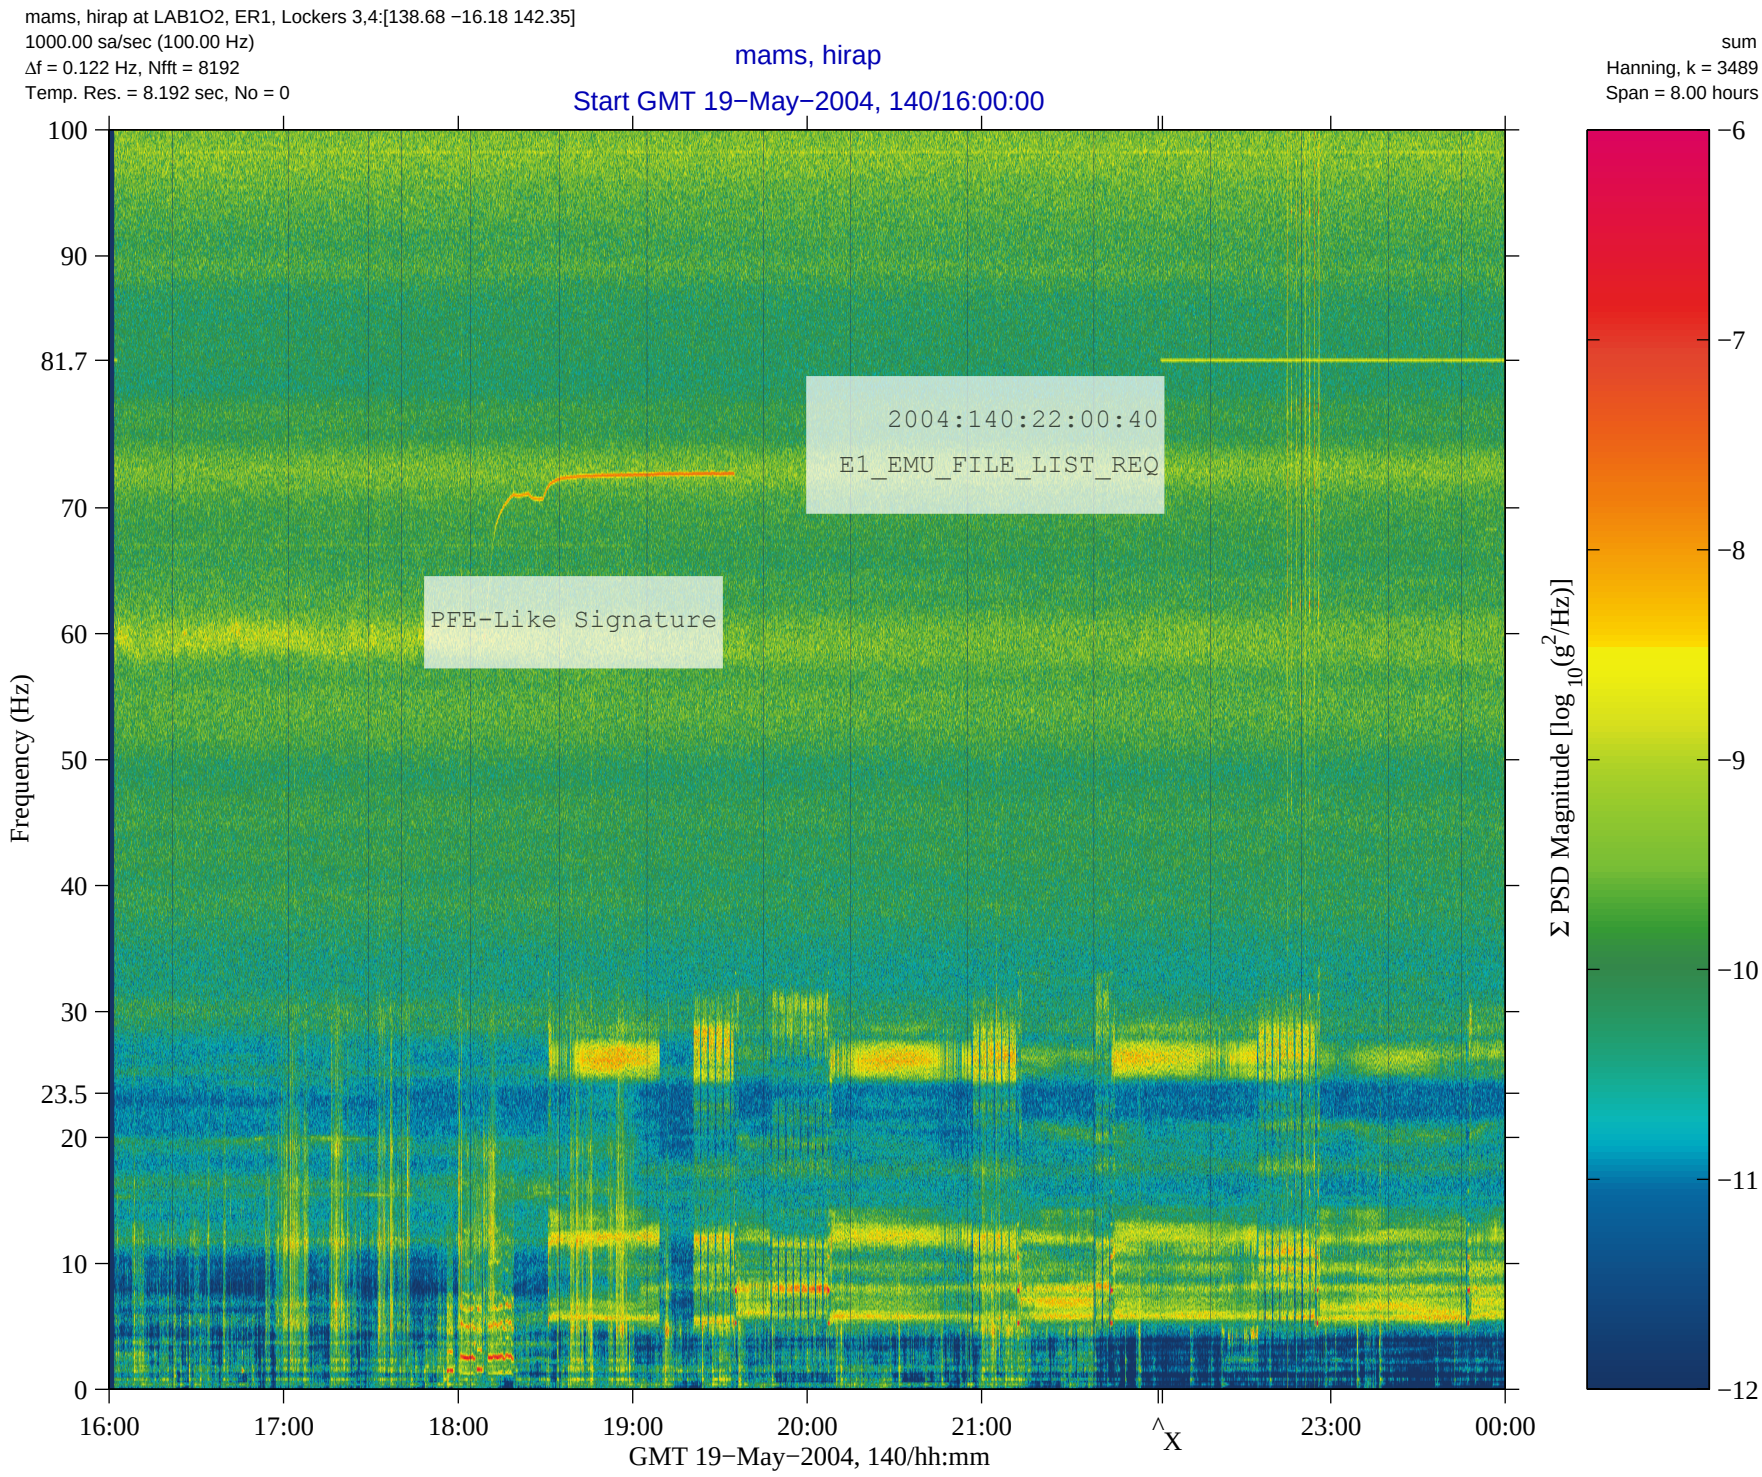
mams, hirap at LAB1O2, ER1, Lockers 3,4:[138.68 −16.18 142.35]
1000.00 sa/sec (100.00 Hz)
Δf = 0.122 Hz, Nfft = 8192
Temp. Res. = 8.192 sec, No = 0
mams, hirap
Start GMT 19−May−2004, 140/16:00:00
sum
Hanning, k = 3489
Span = 8.00 hours
2004:140:22:00:40
E1_EMU_FILE_LIST_REQ
PFE-Like Signature
Frequency (Hz)
100
90
81.7
70
60
50
40
30
23.5
20
10
0
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
23:00
00:00
GMT 19−May−2004, 140/hh:mm
Σ PSD Magnitude [log10(g2/Hz)]
−6
−7
−8
−9
−10
−11
−12